

Қазақстан Республикасы
"ПАВЛОДАР
МҰНАЙХИМИЯ
ЗАУЫТЫ"
ЖАУАПКЕРШІЛГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



Республика Казахстан
ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАВЛОДАРСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД"

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
Генерального директора

И.В.Дубинин
«18» 08 2017г.

ПРАВИЛА

**О ПРОВЕРКЕ И ОЦЕНКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОТИОПОЖАРНЫМИ
СЛУЖБАМИ НА ОБЪЕКТАХ ТОО «ПНХЗ»**

ПР-В-61.29-01

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«Павлодарский нефтехимический завод»**

г. Павлодар
2017 год



Введены в действие с «5» сентябрь 2017г.
Действует до «5» сентябрь 2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1	Назначение и область применения	3
1.1	Назначение	3
1.2	Область применения	3
2	Определения, обозначения и сокращения	3
3	Ответственность	5
4	Описание процесса	6
4.1	Планирование проверки и оценки готовности предприятия, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров	6
4.2	Порядок проведения проверки	6
4.3	Оценка готовности предприятия и НГПС, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров	13
5	Критерий процесса	14
6	Документы	14
7	Блок-схема	15
	Приложение А - Форма Акта проверки противопожарного состояния объекта	16
	Приложение Б – Форма Оценочного листа	17
	Приложение В – Форма Журнала учета актов проверки противопожарного состояния объектов	18

1 Назначение и область применения

1.1 Назначение

1.1.1 Правила осуществления проверки и оценки готовности ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (далее - ТОО «ПНХЗ», предприятие), к предупреждению и тушению пожаров на объектах (далее – Правила) разработаны с целью проверки эффективности исполнения договорных обязательств негосударственной противопожарной службы (далее – НГПС) в области предупреждения и тушения пожаров на объектах предприятия на основании Правил осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров.

1.1.2 Задачами Правил являются:

- установление единого подхода к оценке готовности предприятия и НГПС к предупреждению и тушению пожаров и предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров;
- установление единого порядка проверки предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров;
- повышение уровня готовности предприятия и НГПС, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров.

1.1.3 Проверка и оценка готовности предприятия и НГПС к предупреждению и тушению пожаров проводится с целью определения готовности предприятия, а также эффективности исполнения договорных обязательств НГПС в области предупреждения и тушения пожаров на объектах предприятия.

1.1.4 При внесении изменений в законодательства Республики Казахстан, если отдельные нормы Правил вступят с ними в противоречие, данные нормы Правил утрачивают силу и до момента внесения изменений в Правила необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.

1.2 Область применения

1.2.1 Применение настоящих распространяется на объекты ТОО «ПНХЗ».

1.2.2 Применение настоящих Правил НГПС, оказывающим услуги на объектах ТОО «ПНХЗ», осуществляется на условиях, указанных в заключаемых договорах.

2 Определения, обозначения и сокращения

2.1 Определения

В настоящих Правилах использованы следующие термины и соответствующие им определения:

Боевая готовность (боеготовность): Состояние сил и средств подразделений, дежурных смен НГПС обеспечивающее успешное выполнение задач.

Газодымозащитник: Работник НГПС, прошедший соответствующее обучение и допущенный на ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде.

Газодымозащитная служба: Служба, организуемая для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.





Дежурная смена: Личный состав подразделения, осуществляющий караульную службу в течение боевого дежурства с использованием пожарной и другой специальной техники этого подразделения.

Заказчик: ТОО «ПНХЗ», которая вступает в договорные отношения и взаимодействует с подразделениями НГПС, оказывающими услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах Группы компаний КМГ.

Караульная служба: Вид противопожарной службы, организуемой в дежурных сменах подразделений для обеспечения боевой готовности сил и средств этих подразделений.

Ликвидация пожара: Стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено горение и устранены условия для его самопроизвольного возникновения.

Локализация пожара: Стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или ликвидирована угроза людям (животным), прекращено распространение пожара и созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами.

НГПС организация, оказывающая услуги в области предупреждения и тушения пожаров: Юридические лица, имеющие аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, и с которыми в установленном порядке заключён договор на оказание таких услуг на объектах Группы компаний КМГ.

Объект: Здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), технологические комплексы (установки, станции), резервуарные парки, автомобильные и железные дороги, транспортные средства, специальная техника, используемые в производственной и административно-управленческой деятельности.

Организация: Юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которого прямо или косвенно принадлежит КМГ на праве собственности или доверительного управления, а также юридическое лицо, деятельность которого КМГ вправе контролировать.

Ответственное структурное подразделение: Ответственное структурное подразделение по координации с НГПС.

Охраняемый объект: Объект, противопожарная защита которого осуществляется подразделениями НГПС

Оценка: Получение оценки готовности предприятия и НГПС к предупреждению и тушению пожаров и предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров на основе проверки работниками ответственного структурного подразделения с целью определения эффективности его работы.

Специалист в области пожарной безопасности: Специалист (инженер) предприятия, координирующий деятельность структурных подразделений предприятия и НГПС в области пожарной безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них, на производственных объектах предприятия.

Первичные средства пожаротушения: Переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития

Пожар: Неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества и государства.

Пожарное депо: Территория, здания и сооружения, предназначенные для размещения пожарной и специальной техники, пожарно-технического вооружения, их технического обслуживания, включая служебные, вспомогательные помещения для личного состава и пункта связи подразделения противопожарной службы

Пожарно-профилактическая деятельность: Деятельность предприятия, направленная на предупреждение пожаров на объекте и создание условий для их успешного тушения

Пожарный контроль: Функция негосударственной противопожарной службы по охране объектов и должностных лиц предприятия по контролю за выполнением мероприятий направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов и повышению эффективности борьбы с пожарами.

Пожарно-тактическое занятие: Форма оценки тактической подготовки руководителей и работников пожарных подразделений, и определения уровня боеготовности пожарных подразделений по ликвидации условного пожара на объектах предприятия.

Противопожарное водоснабжение: Комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения.

Средства индивидуальной защиты пожарных: Средства, предназначенные для защиты пожарных от механических и тепловых воздействий, агрессивных и газовых сред при тушении пожаров и ликвидации аварий.

Тушение пожаров: Действия, направленные на ликвидацию пожаров, спасение людей и имущества физических и юридических лиц.

2.2 Обозначения

В настоящих Правилах используются следующие обозначения:

Служба ОТ, ПБ и ОС - структурное подразделение или специалист (специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды) в Организации, координирующие деятельность структурных подразделений Организации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

КМГ - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»

2.3 Сокращения

В настоящих Правилах использованы следующие сокращения:

КЧС МВД РК - комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

ПТВ - пожарно-техническое вооружение

СИЗОД - средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных

3 Ответственность

3.1 Ответственность за поддержание актуальности настоящего документа, оказание методического содействия, осуществления координации, мониторинга и анализа проводимой на ТОО «ПНХЗ» работы, в соответствии с настоящими Правилами несет начальник отдела гражданской защиты.

3.2 Ответственность за внедрение, исполнение и координацию выполнения требований настоящих Правил при организации пожарной безопасности на объектах несет заместитель Генерального директора по производству – Главный инженер.

3.3 Работники предприятия и НГПС несут ответственность за исполнение требований настоящих Правил в рамках своих компетенций и договорных обязательств.

3.4 Контроль за исполнение требований настоящих Правил в рамках своих компетенций и договорных обязательств осуществляется заместитель Генерального директора по производству – Главный инженер.



4. Описание процесса

4.1 Планирование проверки и оценки готовности предприятия, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров

4.1.1 Проверка и оценка готовности предприятия, а также эффективности предоставляемых НГПС услуг по предупреждению и тушению пожаров проводится в установленном порядке в соответствии с годовыми планами работ ответственного структурного подразделения предприятия, утверждаемого заместителем Генерального директора по производству – Главный инженер.

4.1.2 Годовой план составляется с учетом того, что на предприятии проверка проводится не реже 1 раза в полугодие.

4.2 Порядок проведения проверки

4.2.1 Проверка и оценка готовности предприятия и НГПС к предупреждению и тушению пожаров и предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров на объекте, проводится с целью определения готовности предприятия и НГПС, а также эффективности исполнения договорных обязательств в области предупреждения и тушения пожаров на объектах Организации, по следующим направлениям:

1) наличие разрешительных документов НГПС для осуществления деятельности в области пожарной безопасности в части предупреждения и тушения пожаров;

2) укомплектованность подразделения НГПС личным составом, пожарно-техническим вооружением, СИЗОД;

3) наличие здания пожарного депо или специально предназначенных боксов;

4) организация подготовки личного состава;

5) организация караульной службы;

6) организация газодымозащитной службы;

7) организация эксплуатации и технического обслуживания пожарных автомобилей;

8) организация эксплуатации и испытаний пожарно-технического вооружения;

9) организация пожарно-профилактической деятельности;

10) готовность к действиям по локализации и ликвидации пожара (по итогам проверочного пожарно-тактического занятия).

4.2.2 Плановые проверки по оценке готовности предприятия и НГПС, осуществляются работниками ответственного структурного подразделения, специалистами в области пожарной безопасности в соответствии с планами, утверждаемыми руководителями.

4.2.3 Также проверки могут организовываться в период работы различных комиссий производственного контроля, проведение которых запланировано в соответствии с внутренними документами предприятия.

4.2.4 Внеплановые проверки проводятся в установленном порядке работниками ответственного структурного подразделения по решению председателя Правления ТОО «ПНХЗ», по решению руководителя предприятия, а также в рамках проведения проверок предприятия вышестоящими организациями, по вопросам безопасности и охраны труда и др.

4.2.5 При подготовке к проверке, работники ответственного структурного подразделения, специалисты в области пожарной безопасности обязаны изучить имеющиеся отчетные и другие материалы, характеризующие исполнение предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров НГПС.



4.2.6 По итогам проверки заполняется Акт проверки противопожарного состояния (далее - Акт) по форме приведенной в Приложении А. К Акту прилагается Оценочный лист по форме приведенной в Приложении Б, с учетом установленных значений оценки в перечне вопросов проверки (Таблица 1) настоящих Правил, в котором указывается фактическое значение оценки предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров НГПС.

Акты регистрируются в Журнале учета актов проверки противопожарного состояния объектов по форме приведенной в Приложении В.

4.2.7 Работники ответственного структурного подразделения, проводившие проверку не позднее 5 рабочих дней после окончания проверки, представляют заполненные и подписанные оценочные листы на утверждение заместителю генерального директора по производству - главному инженеру.

Таблица 1 Вопросы проверки и оценки готовности предприятия и НГПС к предупреждению и тушению пожаров

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ	
		1	2
1	2	3	
1	Наличие у НГПС действующего аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ на объектах, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 246 «Об утверждении правил аттестации и переаттестации аварийно - спасательных служб, формирований и спасателей, а также негосударственных пожарных служб».	1	
Укомплектованность подразделения противопожарной службы личным составом, средствами пожаротушения, пожарно-техническим оборудованием, СИЗОД.			
1	Наличие соответствующего количества работников НГПС на объекте в дежурную смену, согласно расчетному количеству сил и средств, в соответствии с требованиями приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	10	
2	Наличие огнетушащих веществ в пожарных автомобилях согласно техническим характеристикам, а также 100% запаса (пенообразователь, порошок и т.п.) в пожарных депо или специально предназначенных для содержания пожарных автомобилей боксах.	4	
3	Укомплектованность пожарного автомобиля пожарно-техническим вооружением в соответствии приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».	3	
4	Наличие работников по своим должностным обязанностям, отвечающих за ведение профилактической деятельности, в соответствии с требованиями приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	3	



Продолжение таблицы 1

1	2	3
5	Nаличие боевой одежды пожарных в соответствии с требованиями СТ РК 1495-2006 «Боевая одежда пожарного Общие технические требования», приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».	2

Наличие здания пожарного депо или специально предназначенного для содержания пожарных автомобилей бокса.

1	Nаличие здания пожарного депо или специально предназначенного для содержания пожарных автомобилей бокса.	1
2	Наличие оперативной связи НГПС с диспетчерскими службами защищаемого производственного объекта Организации.	1
3	Наличие караульного помещения, техническая укомплектованность в соответствии с приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	1
4	Наличие учебного класса и его обеспеченность наглядными материалами.	1

Организация подготовки личного состава.

1	Соответствие установленным квалификационным требованиям работников НГПС (наличие сертификатов (копий) о прохождении первоначальной подготовки, документов по организации и проведению стажировки вновь принятых работников на должности пожарных, водителей и радиотелефонистов) в соответствии с приказами Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», от 24 января 2015 года № 48 «Об утверждении Программы курсов обучения по специальной подготовке специалистов негосударственных противопожарных служб, а также образца свидетельства об их окончании».	5
2	Наличие и выполнение Планов-графиков оперативно-тактического изучения объектов, проведения пожарно-тактических занятий (в дневное и ночное время), в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
3	Наличие расписания занятий и их выполнение в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2



Продолжение таблицы 1

1	2	3
4	Наличие и ведение учебных Журналов учета боевой подготовки в караулах в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 120 «Об утверждении Программы тактико-специальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки рядового и начальствующего состава органов государственной противопожарной службы»	2
5	Наличие у работников НГПС документов об обучении и проверке знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствии с требованиями ст.79 Закона «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-В	1

Организация службы.

1	Наличие и ведение книги службы в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», Уставом службы органов государственной противопожарной службы, утвержденным приказом Председателя КЧС МВД Республики Казахстан от «14» ноября 2009 года.	1
2	Наличие и ведение журнала пункта связи в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
3	Наличие и ведение документации по противопожарному водоснабжению (Журнал проверки гидрантов и других источников водоснабжения, Справочник и планшет водоисточников объекта) в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
4	Наличие и своевременная корректировка оперативных планов и карточек тушения пожаров в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
5	Наличие инструкций по охране труда, в соответствии с приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	1





Продолжение таблицы 1

1	2	3
6	Наличие и ведение журналов регистрации инструктажей по охране труда, в соответствии приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан», приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1

Организация ГДЗС (при наличии) .

1	Наличие и укомплектованность поста (базы) ГДЗС в соответствии с «Наставлением по организации газодымозащитной службы органов государственной противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан», утвержденным приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 19 июня 2015 года № 163.	1
2	Наличие протокола квалификационной комиссии по результатам курсового обучения и приказа о допуске к работе в СИЗОД в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
3	Наличие и ведение личных карточек газодымозащитника в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
4	Наличие приказа о закреплении (перезакреплении) СИЗОД за газодымозащитниками в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
5	Наличие и ведение журналов учета регистрации проверок № 1, № 2 СИЗОД в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
6	Наличие и ведение журнала учета работы звеньев ГДЗС в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1

Продолжение таблицы 1

1	2	3
Организация эксплуатации и технического обслуживания пожарных автомобилей.		
1	Отсутствие в подразделении пожарных автомобилей с истекшим сроком эксплуатации, их техническое состояние в соответствие с п. 5.13 СТ РК 1980-2010 «Техника пожарная. Автомобили пожарные основные. Общие технические условия».	1
2	Наличие водительских удостоверений категории «С» с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».	2
3	Наличие и своевременное выполнение годового план-графика технического обслуживания пожарных автомобилей, с внесением данных в журнал технического обслуживания пожарного автомобиля, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
4	Наличие приказа о закреплении водительского состава за пожарными машинами, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
5	Наличие и ведение Журнала приема-сдачи пожарных автомобилей, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
6	Наличие и ведение эксплуатационных карт на пожарные автомобили в соответствии с п/п. 3 п. 16 «Наставления по технической службе органов государственной противопожарной службы», утвержденного приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 128.	2
7	Наличие и ведение формуляра на пожарные автомобили в соответствии с п/п. 3 п. 16 «Наставления по технической службе органов государственной противопожарной службы», утвержденного приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 128.	2
Организация эксплуатации и испытаний пожарно-технического вооружения.		
1	Наличие и ведение паспортов на пожарные рукава в соответствии с «Инструкцией по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях государственной противопожарной службы», утвержденной приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 127.	1



Продолжение таблицы 1

1	2	3
2	Наличие и выполнение графика испытаний пожарных рукавов и соблюдение сроков их проведения в соответствии с «Инструкцией по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях государственной противопожарной службы», утвержденной приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 127.	1
3	Наличие инвентарного номера и даты испытания на каждой единице ПТВ в соответствии с приложением 5 приказа Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	1
4	Наличие инвентарного номера и даты испытания на каждой единице ПТВ в соответствии с приложением 5 приказа Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	2
5	Соблюдение сроков испытаний диэлектрических средств в соответствии с приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	1

Организация пожарно-профилактической деятельности.

1	Наличие распорядительного документа о закреплении инструкторского состава (должностных лиц) за объектами.	2
2	Наличие и выполнение графика пожарно-технических обследований охраняемых объектов.	2
3	Наличие и ведение контрольно-наблюдательных дел на охраняемые объекты.	1
4	Наличие и ведение журнала регистрации разрешений на производство огневых работ, в соответствии с Формой KMG-F-2458.1-13/ PR-2456.1-13.	1
5	Наличие и ведение журнала учета Актов проверки по результатам пожарного контроля по устранению нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Формами KMG-F-2459.1-13/ PR-2456.1-13 и KMG-F-2460.1-13/PR-2456.1-13.	1
6	Наличие документации по проведению инструктажей (занятий) по пожарной безопасности (утвержденных программ, планов-конспектов, журнала учета)	1
7	Наличие и проведение ежеквартального анализа пожарной безопасности контролируемого объекта (предприятия).	2



Окончание таблицы 1

1	2	3
Готовность к локализации и ликвидации пожара (по итогам проверочного пожарно-тактического занятия).		
1	Подразделения противопожарной службы способны выполнить комплекс мер по локализации и ликвидации условного пожара, а именно по соблюдению техники безопасности и правильности развертывания и подачи, огнетушащих средств в соответствии с приказом МЧС Республики Казахстан от 14 ноября 2009 года № 267 «Об утверждении Боевого Устава органов государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».	20
2	Подразделения противопожарной службы ограниченно способны выполнить комплекс мер по локализации и ликвидации условного пожара, а именно по соблюдению техники безопасности и правильности развертывания и подачи, огнетушащих средств в соответствии с приказом МЧС Республики Казахстан от 14 ноября 2009 года № 267 «Об утверждении Боевого Устава органов государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».	10
3	Подразделения противопожарной службы не способны выполнить комплекс мер по локализации и ликвидации условного пожара, а именно по соблюдению техники безопасности и правильности развертывания и подачи, огнетушащих средств в соответствии с приказом МЧС Республики Казахстан от 14 ноября 2009 года № 267 «Об утверждении Боевого Устава органов государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».	0

4.3 Оценка готовности предприятия и НГПС, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров

4.3.1 По результатам проверки каждого из перечисленных в Таблице 1 вопросов выставляются баллы.

4.3.2 При соответствии проверяемого вопроса фактическому положению, принимается значение в баллах, установленное в Таблице 1. Вопросы проверки и оценки готовности предприятия и НГПС к предупреждению и тушению пожаров.

4.3.3 При несоответствии проверяемого вопроса фактическому положению, установленное значение принимается равным нулю.

4.3.4 Выставленные баллы по каждому вопросу суммируются, и определяется общая сумма набранных баллов.

4.3.5 Общая сумма набранных баллов сравнивается с приведенными ниже оценочными баллами, в соответствии с которыми определяется итоговая оценка и делается вывод об уровне эффективности предоставляемых услуг:

1) от 85 до 100 (от 79 до 94 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «5» - «Организация готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров»;

2) от 70 до 84 (от 64 до 78 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «4» - «Организация готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров при условии устранения организационных недостатков»;



3) от 55 до 69 (от 49 до 63 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «3» - «Организация ограниченно готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров», требуется разработка и реализация корректирующих мероприятий»;

4) от 40 до 54 (от 34 до 48 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «2» - «Организация не готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров, требуется разработка и реализация корректирующих мероприятий»;

5) менее 40 (34 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «1» - «Организация не готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров, рекомендуется рассмотрение вопроса о расторжении договора с НГПС».

4.5.6 При получении по результатам проверки оценок «1, 2, 3 и 4» в адрес руководителя НГПС, направляется информация о выявленных недостатках для принятия мер по их устранению.

4.5.7 По результатам проведенной проверки, при получении оценок «1, 2, 3 и 4» ответственное структурное подразделение организует контроль за разработкой плана корректирующих мероприятий и их выполнением.

4.5.8 План корректирующих мероприятий должен быть разработан в течение 10 рабочих дней после направления информации о выявленных недостатках.

5 Критерии процесса

Критериями процесса являются:

Повышение уровня готовности предприятия и эффективности деятельности НГПС, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на производственных объектах ТОО «ПНХЗ».

Повышение уровня пожарной безопасности на объектах ТОО «ПНХЗ».

6 Документы

В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие документы:

6.1 Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» № 188-В от 11.04.2014г.

6.2 Приказ Председателя Комитета по чрезвычайных ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан». № 111 от 12 мая 2015 года.

6.3 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам». № 783 от 7 ноября 2014 года.

6.4 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб». № 782 от 7 ноября 2014 года.

6.5 Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Наставления по технической службе органов государственной противопожарной службы». № 128 от 28 мая 2015 года.

6.6 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан «Об утверждении Боевого Устава органов государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». № 267 от 14 ноября 2009 года

6.7 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан «Об утверждении Устава службы органов государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». № 266 от 14 ноября 2009 года.





6.8 Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Наставления по организации газодымозащитной службы органов государственной противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан». № 163 от 19 июня 2015 года.

6.9 Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Инструкции по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях государственной противопожарной службы». № 127 от 28 мая 2015 года.


6.10 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Программы курсов обучения по специальной подготовке специалистов негосударственных противопожарных служб, а также образца свидетельства об их окончании». № 48 от 24 января 2015 года.

6.11 СТ РК 1980-2010 «Техника пожарная. Автомобили пожарные основные. Общие технические условия».

6.12 СТ РК 1495-2006 «Боевая одежда пожарного. Общие технические требования».

6.13 Правила ИСУ КМГ-PR-2456.1-13 «Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров».

7 Блок-схема

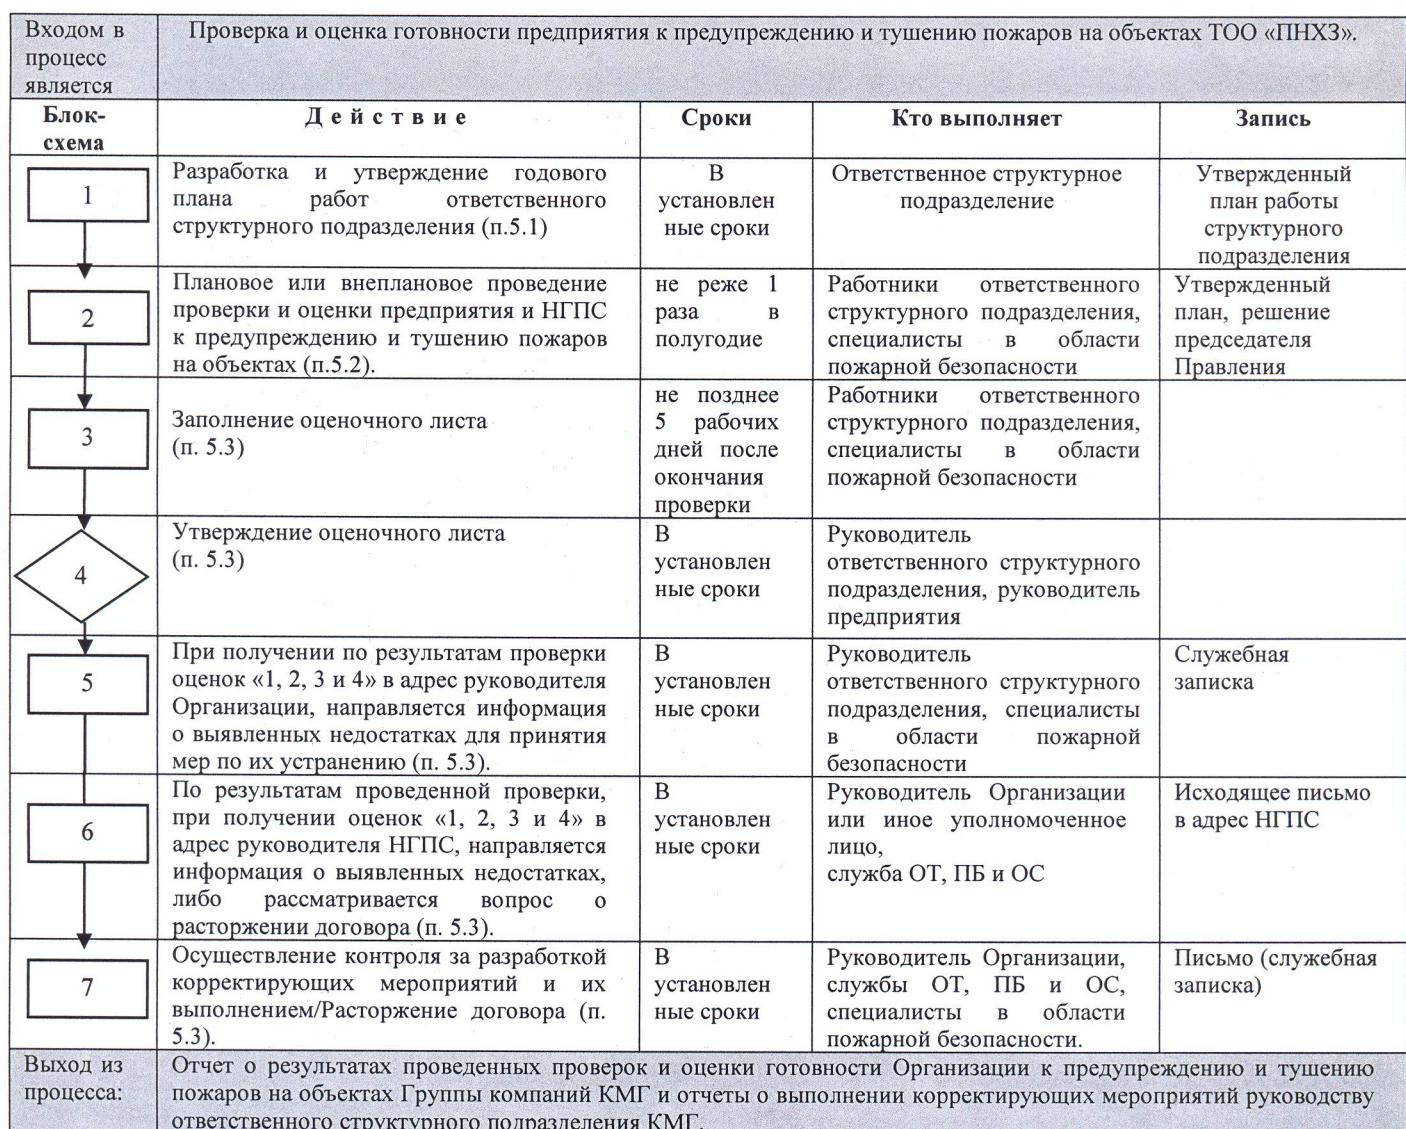



Приложение А
(обязательное)

Форма Акта проверки противопожарного состояния объекта

АКТ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА

(указывается наименование НГПС, осуществляющей пожарный контроль)
Подразделение _____

(указывается адрес, номер телефона, электронный адрес подразделения НГПС, осуществляющей пожарный контроль)

Акт № _____
проверки противопожарного состояния объекта

«___» 20__ г. проведена проверка _____

(указывается должность, Ф.И.О. лиц, проводивших проверку)

наименование объекта и его адрес)

совместно с _____
(указываются должности, Ф.И.О. лиц, участвующих в проверке)

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Выявленные нарушения с указанием пунктов нормативных документов, требования которых нарушены	Предлагаемые мероприятия с указанием сроков устранения нарушения
1	2	3

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных и юридических лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Республики Казахстан ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

(подпись) _____
«___» 20__ г. (должность, Ф.И.О. должностного лица подразделения НГПС)

Акт для исполнения получил:

(подпись) _____
«___» 20__ г. (должность, Ф.И.О. руководителя организации)



Приложение Б
(обязательное)

Форма Оценочного листа

Утверждаю
Заместитель Генерального
директора по производству
- Главный инженер
« » 20 года

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

о проверке и оценке готовности Предприятия и НГПС, а также
эффективности исполнения услуг по предупреждению и тушению пожаров

(наименование производственного объекта)

Дата _____

Наименование НГПС _____

Должность, ФИО ответственного лица подразделения
НГПС _____

№	НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСА	ОЦЕНКА В БАЛЛАХ	
		УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1	2	3	4
ОБЩАЯ СУММА:			

Составил: Должность, ФИО и подпись работника, проводившего проверку

Ознакомлен: Должность, ФИО и подпись ответственного лица
подразделения НГПС



Приложение В
(обязательное)

**Форма журнала учета актов проверки
противопожарного состояния объектов**

Ж У Р Н А Л
учета актов проверки
противопожарного состояния объектов

№ п/п	Номер акта проверки, дата вручения	Кем выдан акт проверки	Наименование охраняемого объекта	Вид проверки
1	2	3	4	5



ҚазМунайГаз
ПАВЛОДАР МУНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ

Правила о проверке и оценке предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров государственными противопожарными службами на объектах ТОО «ПНХЗ»

Правила

Код: ПР-В-61.29-01

Редакция 1

стр. 19 из 21

Лист регистрации изменений

№ изм.	№ раздела, подраздела, пункта, к которому относится изменение	Основание (дата, № документа)	Дата внесения изменения	Подпись лица, внесшего изменение

Лист ознакомления

№ п/п	Должность	Ф. И.О.	Дата ознакомления	Подпись





ҚазМұнайГаз
ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ

Правила о проверке и оценке предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров негосударственными противопожарными службами на объектах ТОО «ПНХЗ»

Правила

Код: ПР-В-61.29-01

Редакция 1

стр. 21 из 21

Лист рассылки

Mmeesey

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
К документу № от

UID: UIDc2842c9170

Тип документа: Внутренние документы

Вид документа: Документ ИСМ

Адресат/
Контрагент:

Краткое
наименование: Правила проверки и оценки НГПС

UID документа: UIDc2842c9170

Сумма договора:

Инициатор: НОВОЖИЛОВ Ю.А., начальник отдела, Отдел гражданской защиты

Координатор: РЫСМАГАМБЕТОВ Ж.К., инженер по пожарной профилактике, Отдел гражданской защиты

Рецензент	Обработал	Дата поступления	Дата обработки	Статус	Рецензия	Комментарий	Версия документа
ИМАШЕВ А.Б., заместитель генерального директора по корпоративному центру, Цех N60 Руководители	БАЙМУХАНОВ ЕРМЕК БАУРЖАНОВИЧ	17.08.2017	17.08.2017	Согласовано			Вер.2;1.0
НОВОЖИЛОВ Ю.А., начальник отдела, Отдел гражданской защиты	НОВОЖИЛОВ ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ	11.08.2017	11.08.2017	Согласовано			Вер.1;1.1
ДАВИДЕНКО В.В., заместитель начальника отдела по промышленной безопасности, ЧС и ГО, Отдел гражданской защиты	ДАВИДЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	10.08.2017	10.08.2017	Согласовано			Вер.1;1.1
САЙФУТДИНОВ А.Д., главный юрист, Общеуправленческий персонал	САЙФУТДИНОВ АРТУР ДАМИРОВИЧ	10.08.2017	10.08.2017	Передано (возвращено) - УСПАНОВА Г. У., ведущий юрисконсульт, Сектор претензионно-исковой работы			Вер.1;1.1
УСПАНОВА Г.У., ведущий юрисконсульт, Сектор претензионно-исковой работы	УСПАНОВА ГУЛЬНАРА УРАЛБЕКОВНА	10.08.2017	11.08.2017	Согласовано			Вер.1;1.1
ВАСЬКИНА Т.Г., начальник сектора, Сектор интегрированных систем менеджмента	ВАСЬКИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА	15.08.2017	15.08.2017	Согласовано		удалите нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу на стр.7-12	Вер.2;1.0
ДУБИНИН И.В., заместитель генерального директора по производству - главный инженер, Цех N60 Руководители	ДУБИНИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	15.08.2017	17.08.2017	Согласовано			Вер.2;1.0

Достоверность данных
подтверждаю

Рысмагамбетов Ж.К.

ФИО


Подпись